


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Канализационный колодец
- Перспективные сети К1
- существующие сети К1
- Перспективный трубопровод очищенных стоков

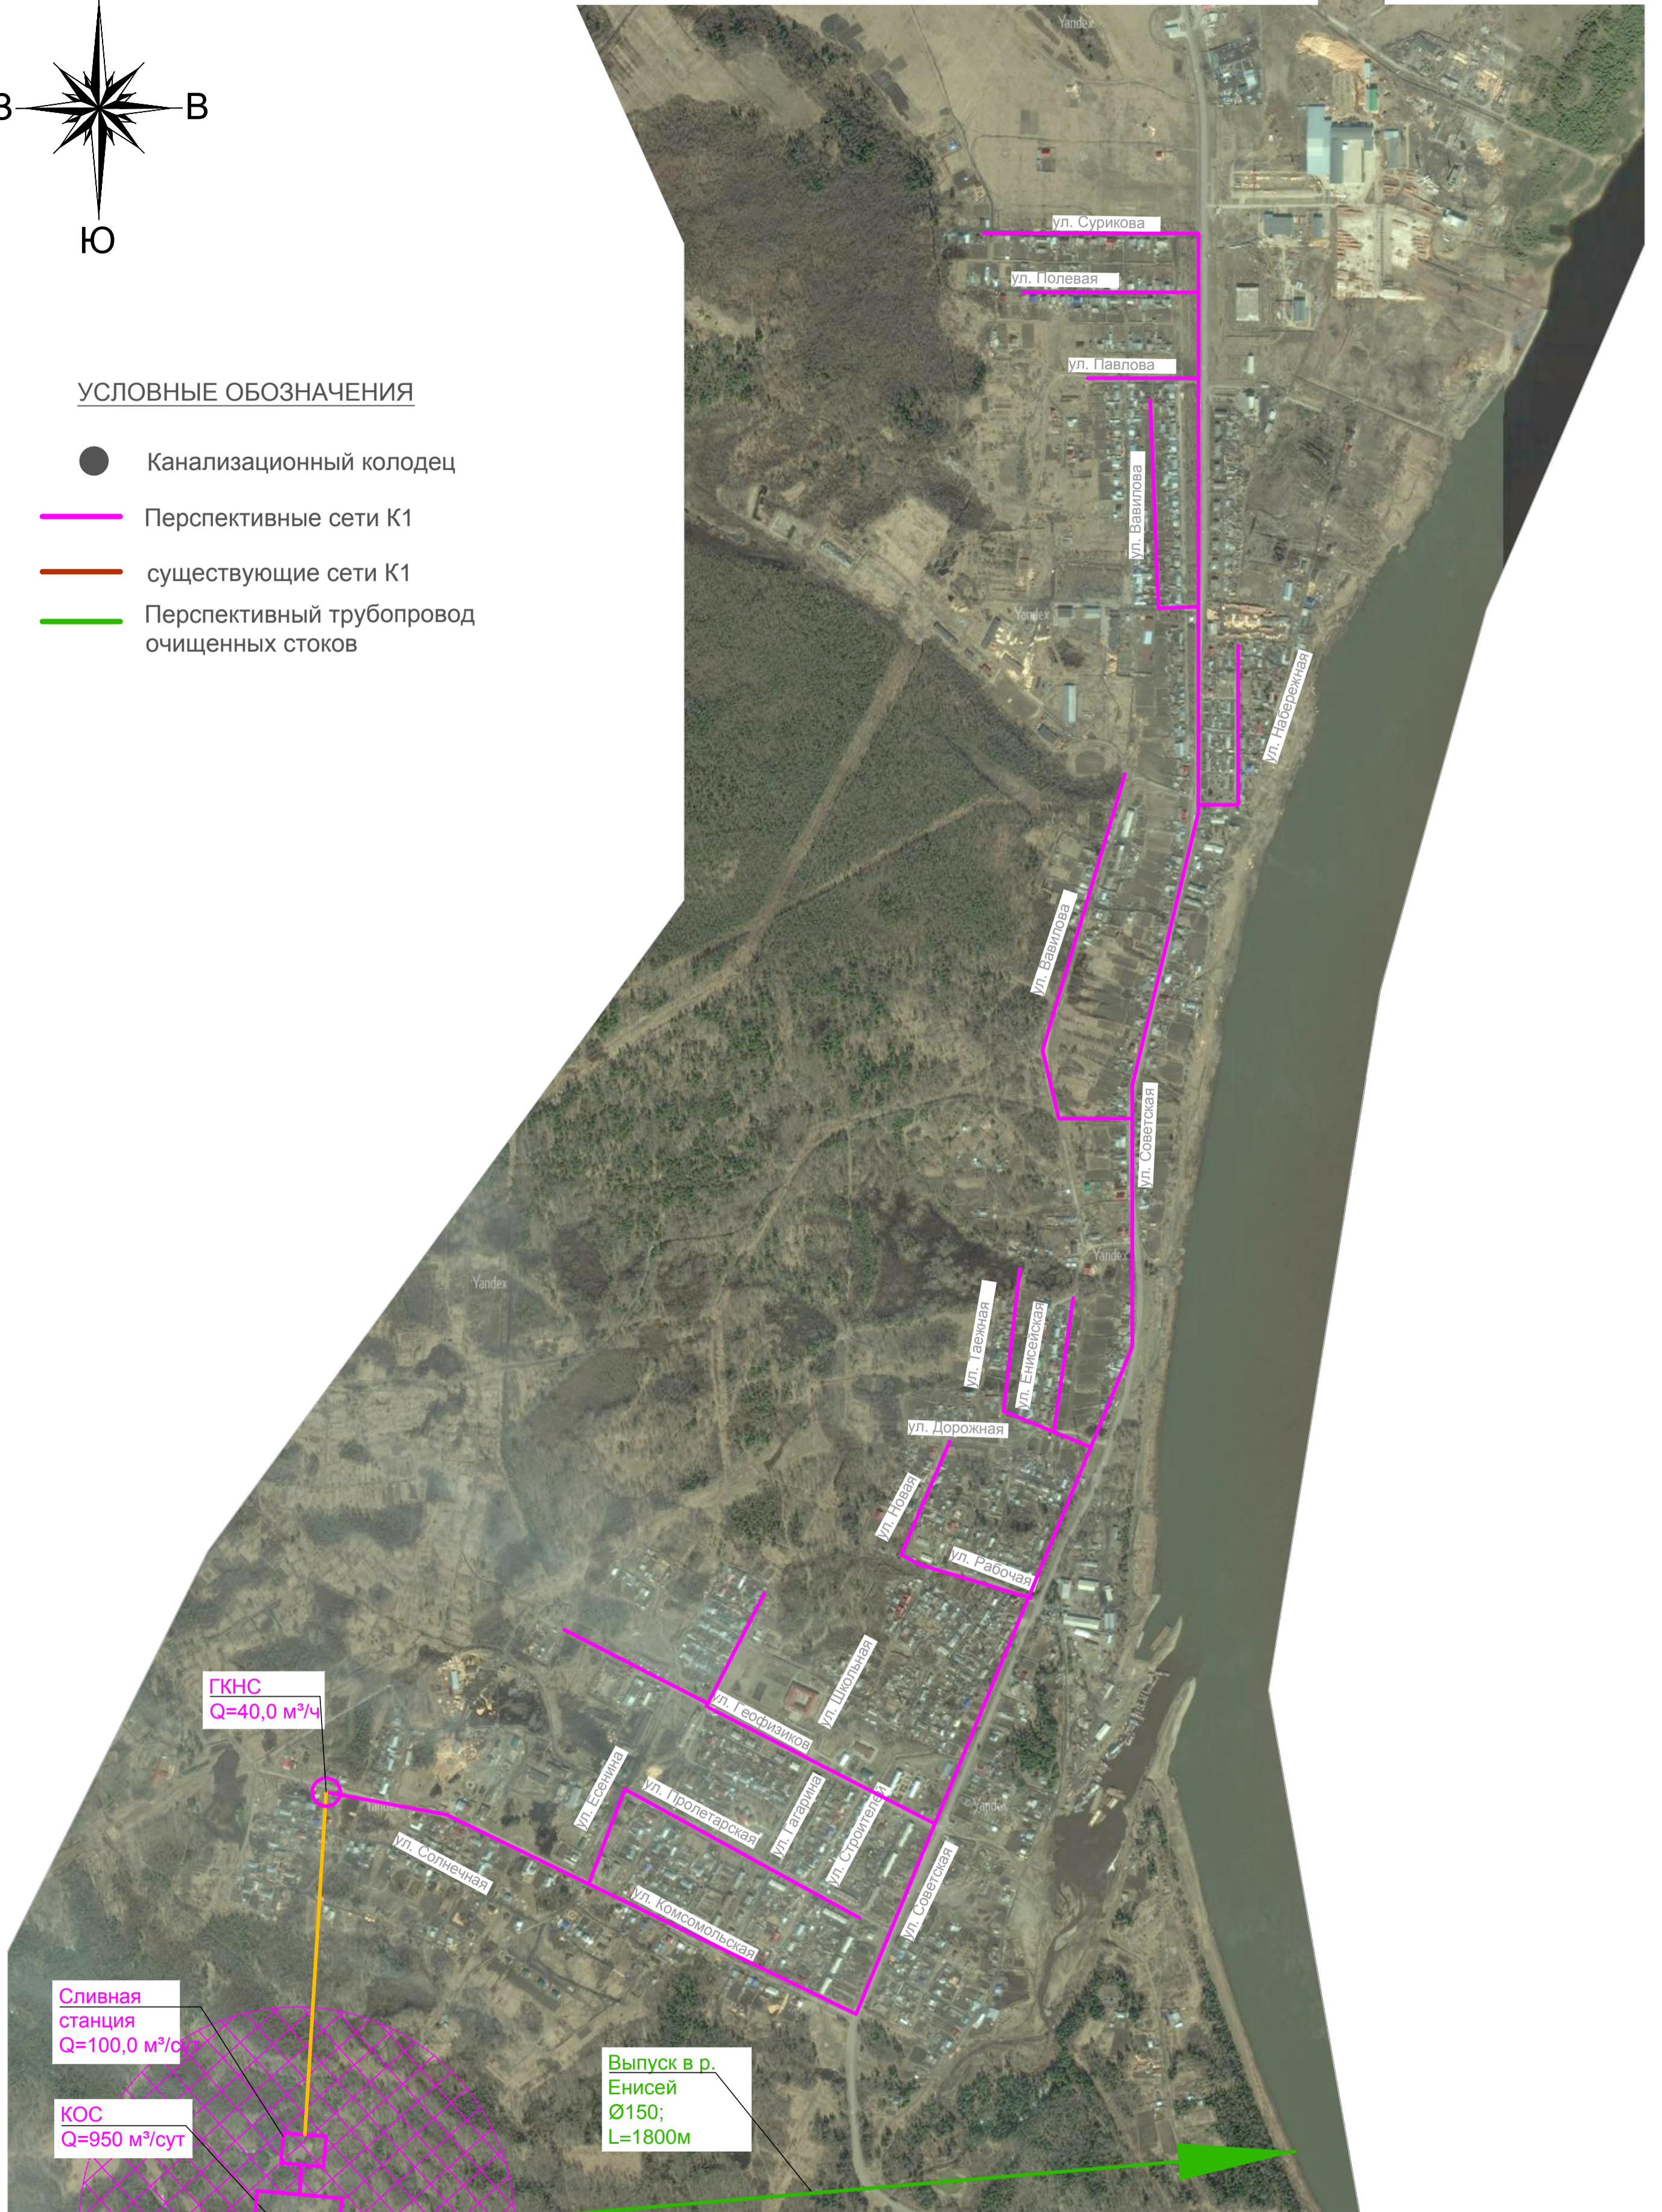

ГКНС
Q=40,0 м³/ч

Сливная станция
Q=100,0 м³/сут

КОС
Q=950 м³/сут

Выпуск в р.
Енисей
Ø150;
L=1800м

Инф. № подл. Подп. и дата В зам. инж. №

Изм.	Колч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата