

Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью
«Енисейская энергетическая компания»
(ООО «Енисейэнергоком»)

663148, Красноярский край, село, Верхнепашино, улица, Обручева, дом, 2
Телефон: (39-195) 2-49-57; E.mail: energo@eecom.ru

«08» февраля 2022 г. № 163

Главе Верхнепашинского сельсовета
Е.И. Чапиге

663148, с. Верхнепашино, ул. Советская, 91
Эл. адрес: verhnepashinoadm@mail.ru

Об актуализации схемы теплоснабжения

Уважаемый Евгений Иванович!


В связи с актуализацией схемы теплоснабжения села Верхнепашино направляем Вам предложения по внесению изменений согласно приложению.

Приложение:
предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения на 1 л. в 1 экз.;

Генеральный директор
ООО «Енисейэнергоком»

В.А. Погодаев

Исполнитель: Старший специалист отдела ТР Шульц Андрей Сергеевич
Тел. 83919524957

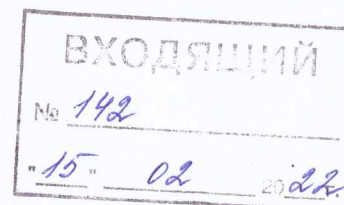

Предложение по внесению изменений в схему теплоснабжения с. Верхнепашино

1. Котельная с. Верхнепашино ул. Советская 91/5
объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: – 3512 Гкал;
потери тепловой энергии в сети – 882 Гкал;
собственные нужды котельной – 264 Гкал;
выработка тепловой энергии – 4658 Гкал.
плановый расход топлива 2077 тн.

2. Котельная с. Верхнепашино ул. Пролетарская 20
объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: – 9104 Гкал;
потери тепловой энергии в сети – 6588 Гкал;
собственные нужды котельной – 217 Гкал;
выработка тепловой энергии – 15909 Гкал.
плановый расход топлива 6688 тн.

Добавить потребителя жилой дом ул. Пролетарская 2А максимальная нагрузка на отопление и вентиляцию – 0,213323 Гкал/час, ГВС – 0,155535 Гкал/час.
По полученным техническим условиям добавить перспективного потребителя жилой дом ул. Пролетарская 1А.

3. Котельная с. Верхнепашино ул. Юбилейная 19А
объем полезного отпуска тепловой энергии на 2023 г.: – 1300 Гкал;
потери тепловой энергии в сети – 339 Гкал;
собственные нужды котельной – 32 Гкал;
выработка тепловой энергии – 1671 Гкал.
плановый расход топлива 723 тн.

4. В связи с проведенным техническим обследованием сетей – внести изменения в протяженность сетей теплоснабжения котельная с. Верхнепашино ул. Советская 91/5 – 4530,2 м., котельная с. Верхнепашино ул. Пролетарская 20 теплосеть – 10758,1 м., сеть ГВС – 6436,8 м. (в 2 трубы), котельная с. Верхнепашино ул. Юбилейная 19А – 2122,6 м.